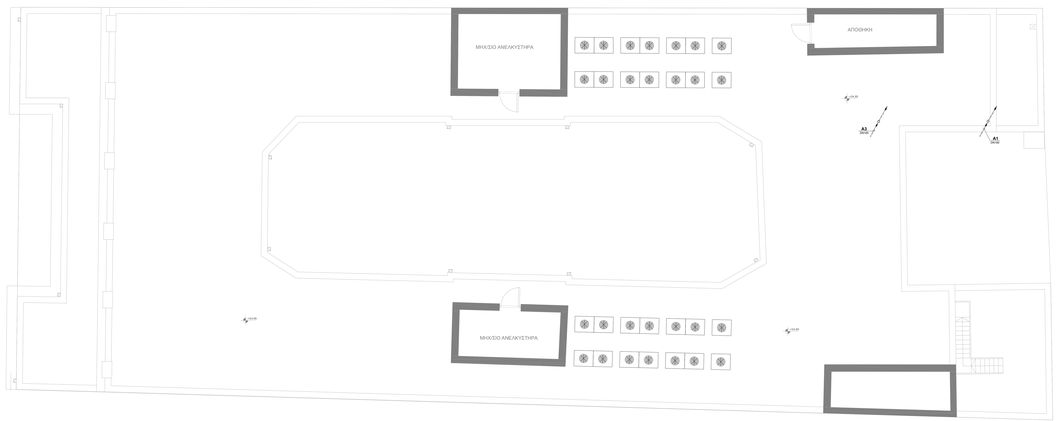

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΜΠΤΥΞΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΒΟΣ DN)
- ΑΓΩΓΟΣ ΒΡΟΧΙΟΝΗ ΝΕΡΟΥ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΜΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΜΠΤΥΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- 2% — ΚΛΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΙΣΗ Σ 2%
- Ax — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (Φx.x)
- Ax — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Φx.x)
- Mx — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΗΧ. ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Φx.x)
- Tx — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΒΡΟΧΙΟΝΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΤΟΡΟΠΟΡΙΑ (Φx.x)
- ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- DN100 / DN125 — ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
- DN100 — ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΓΡΟΥ
- ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΔΙΑΡΟΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΛΩΦΕΡΟΥΣ
- ΣΩΛΗΝΟΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΛΩΦΕΡΟΥΣ
- ΠΥΡΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ κ.λ. ΚΤΛ)
- ΦΠ-Ν — ΣΩΣΤΗΡΑΣ ΑΥΞΗΤΟΥ ΠΑΝΩΡΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
- ΑΠΟΡΡΟΗ ΒΡΟΧΙΟΝΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΕΣΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΛΕΙΣΤΑΣ ΒΑΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
- 25 W 230V — ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΒΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ (ΠΛΑΣΤΟΣ ή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ) (mm)
- Bx 2x18 W T8 — ΦΡΟΥΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ No x ΔΙΠΛΟΤΟΒΟΛΟ x x (Ξ=x x (LMNx) (cm)
- Bx 2x18 W T8 — ΦΡΟΥΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΥΠΟΥ No x ΔΙΠΛΟΤΟΒΟΛΟ x x (Ξ=x x (LMNx) (cm)
- B 2x18 W T8 — ΦΩΣΟΔΟΣΙΟ ΥΛΙΚΟΤΟΒΟ ΔΙΠΛΟΤΟΒΟΛΟ x x (Ξ=x x (LMNx) (cm)
- 2x18 W T8 — ΥΠΟΣΤΥΛΩΤΟΣ ΔΙΠΛΟΤΟΒΟΛΟ x x (Ξ=x x (LMNx) (cm)
- ΦΡΟΥΤΟ ΦΗΛΑΝΙΣΗΣ/ΦΗΜΑ ΔΙΠΛΟΤΟΒΟΛΟ x x (Ξ=x x (LMNx) (cm)
- 18 W — ΦΡΟΥΤΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΑΜΠΤΥΞΗ ΝΕΡΟΥ (ΔΙΑΤ. ΑΦΟΥΣΑ x (LMNx) (cm)
- 18 W — ΦΡΟΥΤΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΑΜΠΤΥΞΗ (ΔΙΑΤ. ΑΦΟΥΣΑ x (LMNx) (cm)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : ΤΟ ΠΡΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΑΜΠΤΥΞΗΣ ΘΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΡΟΣΟ DN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΑΝΕΙ - ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΣΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.
2. ΟΙ ΓΥΑΛΟΙ ΤΩΝ ΟΜΒΡΟΦΡΑΓΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ (ΔΙΤΟΜΟΙ & ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΗ).
3. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΔΟΚΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙΟΥΣ ΟΔΟΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.
4. Ο ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚΤΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΛΛΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΑΣ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
5. Η ΑΠΟΚΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΑΝΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟΑΝΑΚΤΕΣ ΜΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.
6. Οι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΟ ΠΕΡΙΟΧΕΙΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑΣ.
7. ΤΑ ΑΕΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (ΚΑΛΟΥΠΙ DN 125K)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm)
DN	D (mm)	T (mm)
DN50	63	1,9
DN65	80	1,9
DN80	90	2,2
DN100	110	2,7
DN125	125	3,1
DN150	160	3,9
DN200	200	4,9
DN250	250	6,2

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΗΔΙΚΑ Α.Ε.**

ΕΡΓΟ: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: **ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ**

Ο.Τ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΟ ΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΗ ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ **ΤΡΙΦΩΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

Ι. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ *ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ*

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Ε.ΑΠ-ΔΜ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ΣΦΡΑΓΙΔΑ