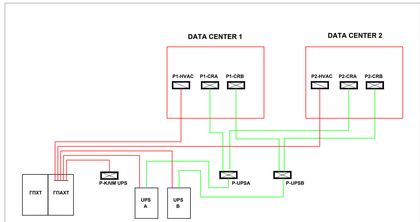

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ DATA CENTER

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

P1-HVAC	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ IT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ Α
P2-HVAC	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ IT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ Β
P-AUSB	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
	ΡΟΗΘΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 16Amp ΜΕ ΕΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ (tags - off units) ΑΝΑ 0.5m ΕΚΑΤΕΡΟΘΕΝ
	ΚΟΥΤΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΟΗΘΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (FEED UNIT)
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SNAKE N-VIA ΑΥΧΟΣ Ν ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΧΟΣ - ΚΟΜΠΑΤΕΡΤ - ΑΝΕ ΡΕΤΟΥΡ
	CE AND, ΑΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΝΕ ΡΕΤΟΥΡ ΑΥΧΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ
RC	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΤΟΣ RACK POWER DISTRIBUTION UNIT
HCC	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ CLOSE CONTROL
AN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
25 x 10	ΣΚΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (x ΥΨΟΣ mm)
	ΟΜΑΔΗΝ ΟΔΕΥΣΗ
	ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
	ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ρευματοδοτούμενες τροφοδοτούνται από τους πίνακες P-HVAC

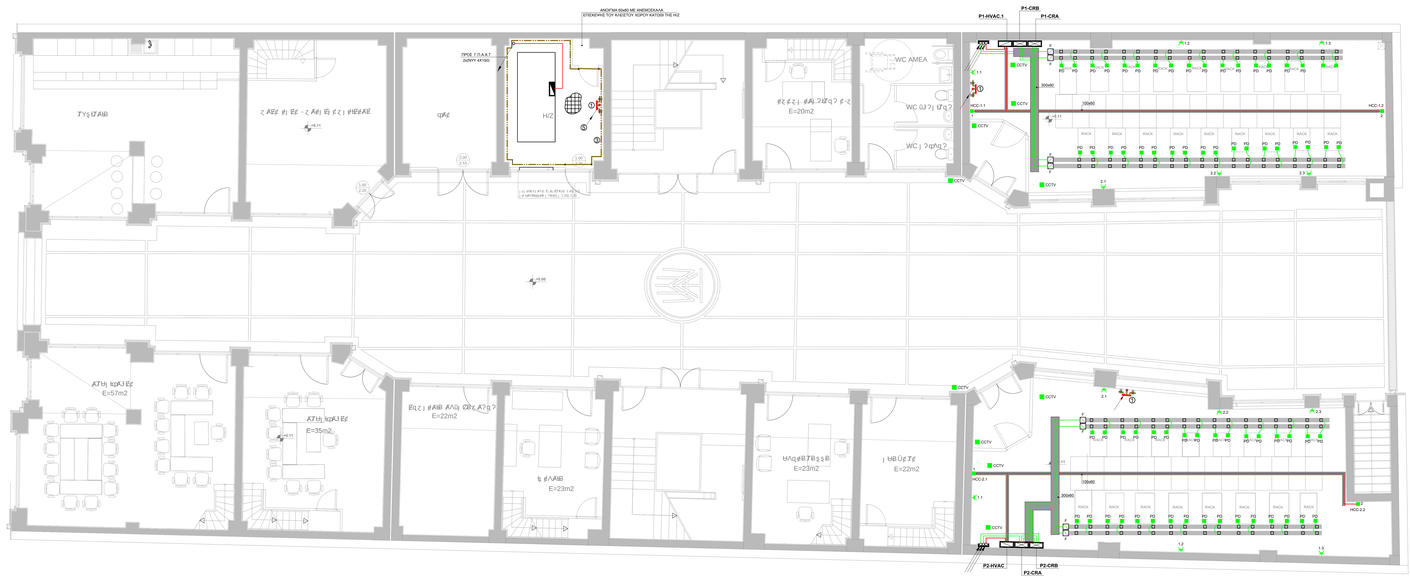

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ:	**ΗΔΙΚΑ Α.Ε.**
ΚΛΙΜΑ:	**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ DATA CENTER**
ΟΔΟΣ:	**ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ** Β.χ.
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ:	ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
	Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ αρχιτεκτων
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ:	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΙΝΗΣΗ** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: **Ε.ΗΚ-ΙΣ**
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ:	**ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	ΕΠΙΛΥΣΗ